

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á

odbor výstavby a územního plánování

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

tel. 383 416 153

e-mail:cechackova@mesto-blatna.cz



MUBLX007SCYC

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice 1

Spis.značka
OVÚP/9738/2016/KK
Číslo jednací
MUBL 11443/2016

vyřizuje
Ing. Zuzana Čecháčková

V Blatné dne
17.10.2016

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.8.2016 podala

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1, kterou na základě plné moci zastupuje ELPROJEKT Písek s.r.o., IČO 28086686, nábreží 1. máje 1935, 397 01 Písek 1, zastoupená jednatelem společnosti Janem Urválkem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Blatná - chatová kolonie Pustý"
Blatná

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 989/6, 989/20, 989/23, 989/76, 989/79, 989/80, 992/1, 1015/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1045/11, 2045/2, 2126 v katastrálním území Blatná.

Druh a účel umísťované stavby:

- nové kabelové vedení NN pro připojení nových odběrných míst v chatové kolonii "Pustý" k energetické distribuční soustavě

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 989/6, 989/20, 989/23, 989/76, 989/79, 989/80, 992/1, 1015/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1045/11, 2045/2, 2126 v katastrálním území Blatná.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parc. č. 989/6, 989/20, 989/23, 989/76, 989/79, 989/80, 992/1, 1015/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1045/11, 2045/2, 2126 v katastrálním území Blatná.
3. Stavba bude respektovat následující údaje:
 - a) stávající kabelové vedení AYKY 3x150+70mm² na pozemku parc. č. 1015/2 v k. ú. Blatná bude odkopáno, přerušeno a 2x naspojováno kabelem I-NAYY-J 4x150 mm² o délkách 2x6 m s ukončením v novém kabelovém plastovém pilíři umístěném na pozemku parc. č. 1015/2 v k. ú. Blatná vedle stávajícího kabelového vedení; nové kabelové vedení kabelem I-NAYY-J 4x150 mm² o celkové délce 51 m povede od nového kabelového pilíře po pozemku parc. č. 1015/2 v k. ú. Blatná podél pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Blatná (trat'), dále přechodem přes pozemek parc. č. 2045/2 v k. ú. Blatná (silnice II/173) a podél pozemku parc. č. 508/2 v k. ú. Blatná, kde bude na jeho hranici umístěn kabelový pilíř; od tohoto pilíře kabelové vedení dále povede přes pozemky parc. č. 989/80, 989/20, 989/76, 992/1, 989/79, 989/23 v k. ú. Blatná, dále protlakem přes pozemek parc. č. 2126 v k. ú. Blatná na pozemky parc. č. 989/6 a 1045/11 v k. ú. Blatná a na hranici pozemku parc. č. 1045/9 s pozemkem parc. č. 1045/8 v k. ú. Blatná bude umístěn nový pilíř; z tohoto pilíře kabelové vedení dále povede na hranice pozemků parc. č. 1045/8 a 1045/7 v k. ú. Blatná, kde bude umístěn další pilíř, z kterého povede vedení dále přes pozemky parc. č. 1045/7, 1045/6, 1045/5 a 1045/4 v k. ú. Blatná; další nové pilíře budou umístěny na hranicích pozemků parc. 1045/6 a 1045/5 v k. ú. Blatná a na hranicích pozemků parc. 1045/4 a 1045/3 v k. ú. Blatná, kterým bude nové kabelové vedení ukončeno
 - b) přechod komunikace, vodní stoky a tratě ČD bude provedeno řízenými protlakami
4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval Jan Urválek, ČKAIT 0102172; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky dotčených orgánů:

6. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle závazného stanoviska ze dne 20.6.2016 č. j. MUBL 6663/2016-Po:
 - a) Záměr stavby bude realizován podle předložené situace NN (06/2016).
 - b) Na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný stavební či jiný materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti. Na lesních pozemcích nebude docházet k pohybu pracovní techniky.
 - c) Veškeré stavební práce provádět s ohledem na okolní lesní porosty, aby nedošlo k jejich poškození, zejména kořenového systému okrajových stromů. Případné mechanické poškození stojících stromů nebo jejich kořenů je nutno neprodleně ošetřit nátěrem.
7. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle závazného stanoviska ze dne 27.6.2016 č. j. MUBL 6661/2016-Nu:
 - a) Ornice a podorníční vrstvy budou skryty odděleně a budou zabezpečeny před znehodnocením, zeizením, skrytá zemina bude použita na zpětnou zemědělskou rekultivaci.
 - b) Dotčený pozemek zemědělského půdního fondu budou uvedeny do původního stavu nejpozději do 1 roku od zahájení zemních prací.

8. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, dle závazného stanoviska ze dne 12.8.2016 č. j. MUBL 8871/2016:
- a) Zemní kabel NN bude uložen v chrániče PE minimálně 1 m pode dny zatrubněných IDVT 10243596 a IDVT 10269198.
- Budou dodrženy podmínky z vyjádření Státního pozemkového úřadu, Oddělení správy vodohospodářských děl, zn. SPU 325883/2016 ze dne 25.7.2016.
- b) Křížení kabelového vedení NN bude provedeno podle ČSN 754030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením, dle této normy je nejmenší vzdálenost podzemního elektrického kabelu pod potrubím melioračního kanálu 1 m, nelze-li nejmenší dovolenou vzdálenost dodržet, musí být kabely uloženy v chrániče.
 - c) Výkres křížení kabelového vedení NN se zakrytým kanálem bude součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, tento výkres nám bude předložen k odsouhlasení.
 - d) Zástupce Státního pozemkového úřadu, Oddělení správy vodohospodářských děl, bude přizván ke kontrole křížení kabelového vedení NN a krytého kanálu HOZ před zakrytím (Ing. Jan Zeman, mobil: 606 427 686)
9. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je MěÚ Blatná, odbor dopravy, dle závazného stanoviska ze dne 18.5.2016 č. j. MUBL 57733/2016:
- a) Nový kabelový pilíř NO2 musí být umístěn tak, aby netvořil pevnou překážku dle ustanovení § 29 zákona o pozemních komunikacích. To znamená, že nesmí být umístěn ve vozovce ani na krajnici přilehlé silnice II/173, resp. místní komunikace (ul. Tichá). Dále musí být zachován normový bezpečnostní odstup okraje pilíře od zpevněné části krajnice min. 0,5 m. Umístěním pilíře nesmí dojít ke zhoršení rozhledových podmínek v křižovatce výše uvedených komunikací ani v přilehlých připojeních sousedních nemovitostí (sjezdech), resp. musí zůstat zachovány alespoň předepsané normové hodnoty rozhledu (pro křižovatku podle č. 5.2.9. normy ČSN 73 6102, pro sjezdy podle č. 12.8. normy ČSN 73 6110).
 - b) Protože dle předložené dokumentace bude stavbou dotčena silnice č. II/173 (příčný přechod kabelu protlakem a podélné uložení v zeleném pásu) a místní komunikace ul. Tichá v Blatné (příčný přechod kabelu protlakem), musí zhotovitel stavby min. 30 dní před zahájením prací požádat na zdejšímu odboru o povolení zvláštního užívání komunikací a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. K žádosti je nutno, v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, doložit souhlas majetkového správce dotčené silnice II. třídy – Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, souhlas vlastníka místní komunikace – Města Blatná (souhlas vydává Rada města Blatná) a návrh dopravě inženýrského opatření (je možné též schémata Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66) a souhlas Policie ČR, KŘ, Dopravního inspektorátu Strakonice (je možné též zajistit prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná).
10. Budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, kterým je Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň dle závazného stanoviska ze dne 14.7.2016 č. j. ML-SOL0553/16-2Sg:
- a) Stavba bude provedena podle předložené a odsouhlasené dokumentace Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
 - d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - e) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
 - f) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

12. Žadatel doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu náležitosti uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a zajistí provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že stavbu lze užívat bez závad.

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 1

Odůvodnění:

Dne 31.8.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 15.9.2016 pod č. j. MUBL 10284/2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad tedy stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Účastníkům byla dána možnost nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad v souladu s § 90 stavebního zákona v územním řízení posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem sídelního útvaru Blatná, vydaným dne 2.7.1996. Stavba je dle územního plánu umístěna v zastavěném území obce ve funkčních plochách *33-veřejná zeleň, parčíky; 11-zahrady, zahrádkářská kolonie; 35-koupaliště, rekreační nádrže; 22-izolační, doprovodná zeleň, lesíky* a dále kříží železnici – v ÚPnSÚ vedena jen jako linie. Konkrétní podmínky pro využití těchto funkčních ploch nejsou v textové části územního plánu uvedeny. Stavební úřad tedy zkoumal slučitelnost umísťované stavby s hlavním využitím funkční plochy. Jedná se o technickou infrastrukturu sloužící k zásobování nejbližšího okolí elektrickou energií. Není proto v rozporu s hlavním využitím výše uvedených funkčních ploch.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, a to zejména:

- § 24 odst. 1, dle kterého se rozvodná energetická vedení v zastavěném území obcí umísťují pod zem
- § 24e odst. 5; dle předložené projektové dokumentace budou stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby

Stavba vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn, a to zejména:

- § 8 odst. 1 písm. b) – požární bezpečnost; ta je v projektové dokumentaci doložena požárně-bezpečnostním řešením stavby, které bylo odsouhlaseno HZS Jihočeského kraje v závazném stanovisku ze dne 12.5.2016 č. j. HSCB.2627-2/2016 UO-ST

Vymezení okruhu účastníků územního řízení:

Stavební úřad při vymezení okruhu účastníků územního řízení vycházel z ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto postavení přísluší vedle žadatele, který je rovněž vlastníkem stavbou dotčených pozemků, také vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich. Vlastnická ani jiná práva k dalším – vzdálenějším pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Město Blatná, na jehož území má být

požadovaný záměr uskutečněn, je účastníkem územního řízení vždy (§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv

Účastníci řízení podle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná

Účastníci územního řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:

parc. č. 989/6, 989/20, 989/23, 989/76, 989/79, 989/80, 992/1, 1015/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1045/11, 2045/2, 2126 v katastrálním území Blatná.

Účastníci územního řízení dle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 508/2, parc. č. 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 989/2, 989/5, 989/77, 989/82, 989/83, 989/85, 989/87, 989/88, 989/90, 989/92, 989/94, 989/96, 989/98, 989/100, 989/102, 989/104, 989/107, 989/110, 989/111, 989/112, 989/113, 989/114, 2125 v katastrálním území Blatná

Stavební úřad při sestavování okruhu účastníků řízení dospěl k závěru, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu, tj. řízení s více jak 30 účastníky. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se proto v souladu s § 92 odst. 3) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 20.6.2016 č. j. MUBL 6663/2016-Po
- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 27.6.2016 č. j. MUBL 6661/2016/Nu
- MěÚ Blatná, odbor životního prostředí dne 12.8.2016 č. j. MUBL 8871/2016
- MěÚ Blatná, odbor dopravy dne 18.5.2016 č. j. MUBL 57733/2016
- HZS Jihočeského kraje dne 12.5.2016 č. j. HSCB.2627-2/2016 UO-ST
- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň dne 14.7.2016 č. j. ML-SOL0553/16-2Sg

Žadatel dále doložil:

- plnou moc k zastupování ze dne 6.1.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1015/2 a 2126 v k. ú. Blatná ze dne 4.8.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 2045/2 v k. ú. Blatná ze dne 23.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemku p. č. 982/20 a 989/80 v k. ú. Blatná ze dne 7.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 989/23, 989/79 v k. ú. Blatná ze dne 28.6.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 989/6, 1045/11 v k. ú. Blatná ze dne 12.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1045/9 v k. ú. Blatná ze dne 2.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1045/8 v k. ú. Blatná ze dne 2.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1045/7 v k. ú. Blatná ze dne 1.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1045/5, 1045/6 v k. ú. Blatná ze dne 25.5.2016
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 987/3, 1045/4 v k. ú. Blatná ze dne 6.5.2016

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1045/3 v k. ú. Blatná ze dne 25.5.2016
- sdělení MěÚ Blatná, státní památkové péče ze dne 13.5.2016 č. j. MUBL 5518/2016/113
- sdělení MěÚ Blatná, státní památkové péče ze dne 24.5.2016 č. j. MUBL 04967/16-53
- sdělení MěÚ Blatná, odboru majetku, investic a rozvoje ze dne 12.5.2016 č. j. MUBL 4991/2016
- vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 5.5.2016 č. j. SÚS JčK 6944/2016
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. k existenci podzemního vedení NN v dotčeném území a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 11.5.2016 č. j. M18391-16118019
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 11.5.2016 č. j. M18391-16118019
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. k existenci sítě elektronických komunikací v dotčeném území ze dne 9.5.2016 č. j. 605665/16
- vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 9.5.2016 č. j. O16070024553
- vyjádření ČD - Telematika o existenci telekomunikačního vedení a zařízení v dotčeném území ze dne 12.5.2016 č. j. 1201604742
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, Oblastního ředitelství Plzeň ze dne 9.6.2016 č. j. 10740/2016-SŽDC-OR PLZ-OPS-414/čap

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stanovil stavební úřad v souladu s ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona závaznou podmínku č. 11 výrokové části rozhodnutí, že užívání stavby je možné pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání rozhodnutí – ve lhůtě do 15 dnů od oznámení o zahájení řízení, tj. v době, kdy mezi seznámením se s podklady a vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000 Kč byl zaplacen.

Grafická příloha rozhodnutí:

Situační výkres stavby

Obdrží:

I. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

ELPROJEKT Písek s.r.o., IDDS: vx73wxv

II. dotčené správní úřady

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3

MěÚ Blatná, odbor dopravy, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná

MěÚ Blatná, Odbor životního prostředí, T.G.Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná

III. účastníci územního řízení dle (§85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – veřejná vyhláška

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná

IV. účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – veřejná vyhláška

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn:

parc. č. 989/6, 989/20, 989/23, 989/76, 989/79, 989/80, 992/1, 1015/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1045/11, 2045/2, 2126 v katastrálním území Blatná.


V. účastníci územního řízení dle (§85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejná vyhláška

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 508/2, parc. č. 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 989/2, 989/5, 989/77, 989/82, 989/83, 989/85, 989/87, 989/88, 989/90, 989/92, 989/94, 989/96, 989/98, 989/100, 989/102, 989/104, 989/107, 989/110, 989/111, 989/112, 989/113, 989/114, 2125 v katastrálním území Blatná

VI. ostatní

spis – vlastní

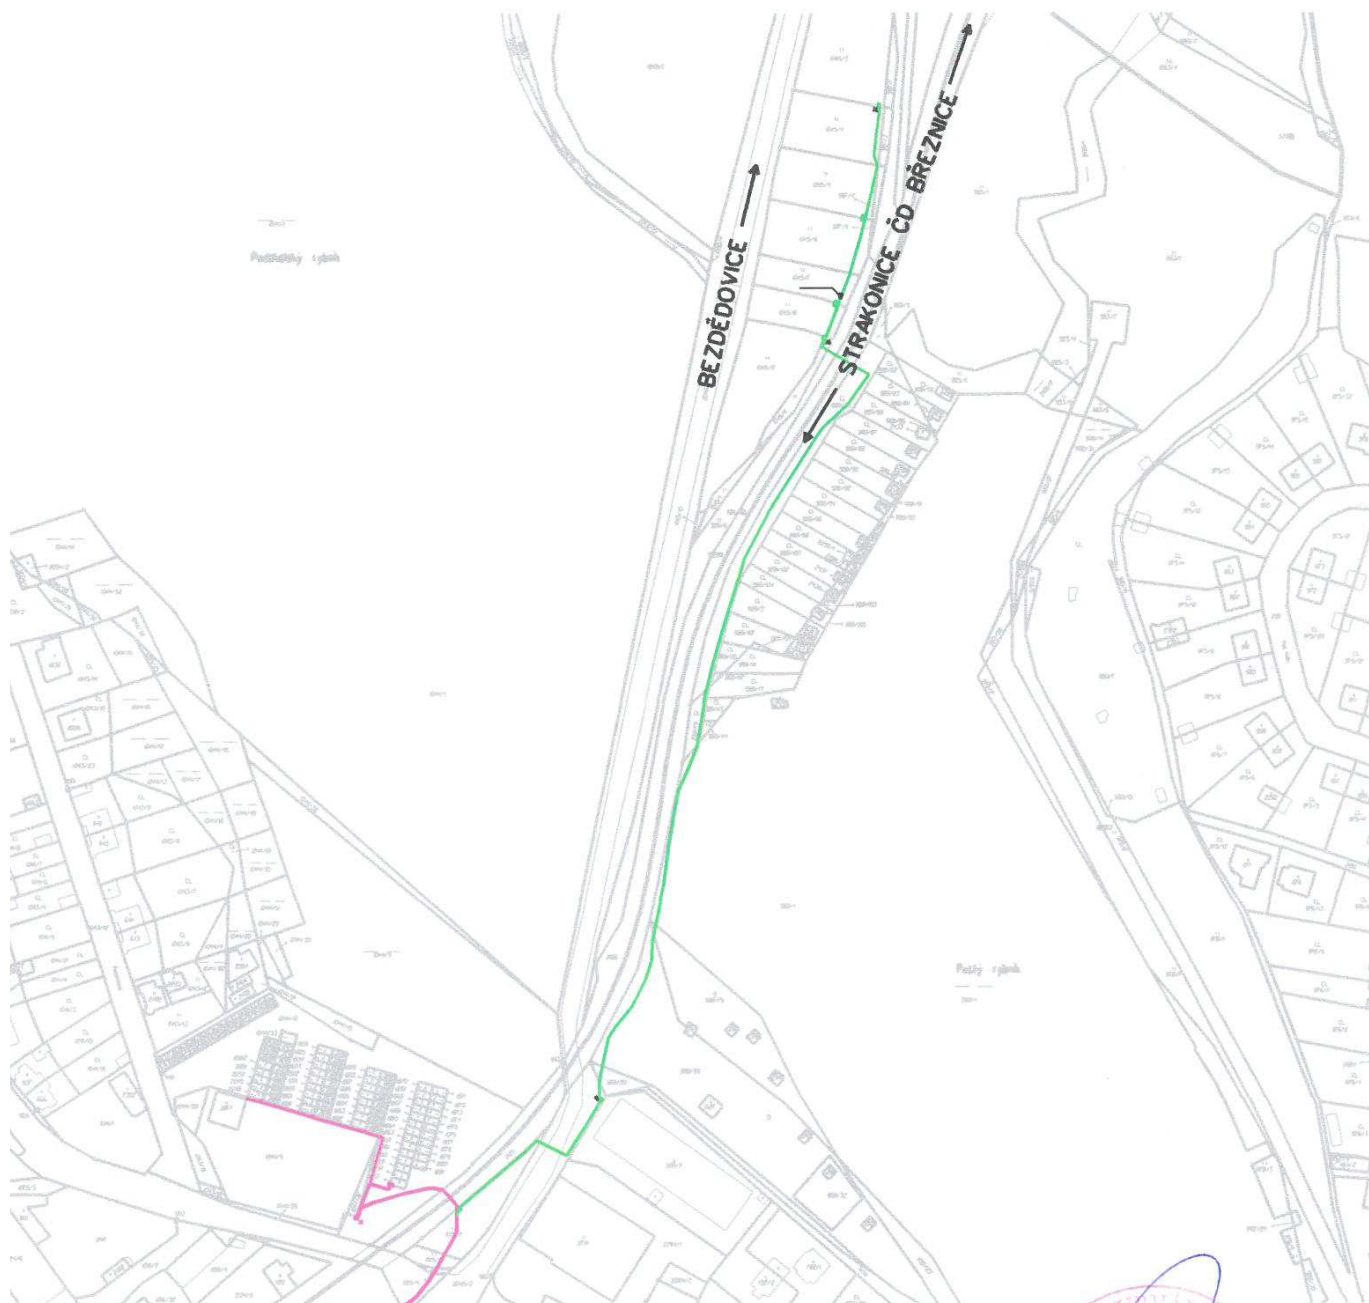

LEGENDA EL. VEDENÍ

- kabelové vedení NN
- kabelová skříň (kabelový piliř)
- kabelová skříň (kabelový piliř)
- |— uzemnění
- ◆ kabelová spojka

Proudová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.

Vypracoval:	Pavel Vošahlik	Zodp. projektant:	Jan Urválek	ELPROJEKT Písek s.r.o. projektování vedení VN a NN Nábřeží 1.máje 1935, 397 01 Písek IČ: 28086686, DIČ: CZ28086686 tel.: 382 224 728, elprojekt.pisek@gmail.com	
Kreslil:	Ladislav Marek	Rozpočtoval:	Bc. Petr Hajný		
Místo stavby:	Blatná	Kraj:	Jihočeský		
Investor:	E.ON Distribuce, a.s.				
Název stavby:	Blatná - chatová kolonie "Pustý"			Číslo stavby:	1030028856
Obsah výkresu:				Název souboru:	
				Datum:	06/2016
				Formát:	A4
Situace širších vztahů				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1 : 2880	1