

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á

odbor výstavby a územního plánování

třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná

tel. 383416151



MUBLX004R8UG

E.ON Distribuce, a. s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Spis.značka
07/8264/2012/BL
Číslo jednací
MUBL 9872/2012

vyřizuje
Petr Bláha, DiS.

V Blatné dne
27.9.2012

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.8.2012 podal

E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, kterou zastupuje ELPROJEKT Písek, s.r.o., IČ 28086686, nábreží 1. máje 1935, 397 01 Písek

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Přípojka NN pro dvougaráž

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 908/1, 908/3 v katastrálním území Blatná.

Druh a účel umísťované stavby:

- Kabelová přípojka NN pro dvougaráž

Umístění stavby na pozemku:

- Parc. č. 908/1, 908/3 v katastrálním území Blatná

Určení prostorového řešení stavby:

- Délka plánované přípojky bude 62 metrů

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Parc. č. 908/1, 908/3 v katastrálním území Blatná

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 908/1, 908/3 v k. ú. Blatná v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 908/1, 908/3 v k. ú. Blatná, jak je zakresleno na situačním výkrese, kde je umístění stavby též okótováno a výškově označeno.
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. parc. č. 908/1, 908/3 v k. ú. Blatná.
4. S odpady, které budou vznikat při stavbě, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.
5. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při provádění stavby respektovány a dodrženy.
6. Vytyčení prostorové polohy stavby musí být zajištěno odborně způsobilými osobami a výsledek musí být ověřen oprávněnými zeměměřickými inženýry.
7. Budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:
 - a) MěÚ Blatná,, odbor dopravy - silniční správní úřad stanovisko dne 23.11.2011 č.j. MUBL 12940/2011

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Lukáš Hanzlík, nar. 30.1.1981, Bezdědovická 874, 388 01 Blatná
Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

Odůvodnění:

Dne 13.8.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Blatná,, odbor dopravy - silniční správní úřad stanovisko dne 23.11.2011 č.j. MUBL 12940/2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Josef Bukovský, Dis., E.ON Česká republika,s.r.o., Správa sítě plynu, Telefonica 02 Czech Republic, a.s., ČEVAK a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se nevyjádřila

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:**Obdrží:**

účastníci územního řízení – dodejky (§85 odst. 1 zák.183/2006 Sb.)


ELPROJEKT Písek, s.r.o., IDDS: vx73wxv

Město Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 322, 388 01 Blatná

účastníci územního řízení – veřejná vyhláška (§85 odst. 2 zák.183/2006 Sb.)

dotčené správní úřady - dodejky

MěÚ Blatná,, odbor dopravy - silniční správní úřad, T. G. Masaryka č.p. 322, 388 11 Blatná

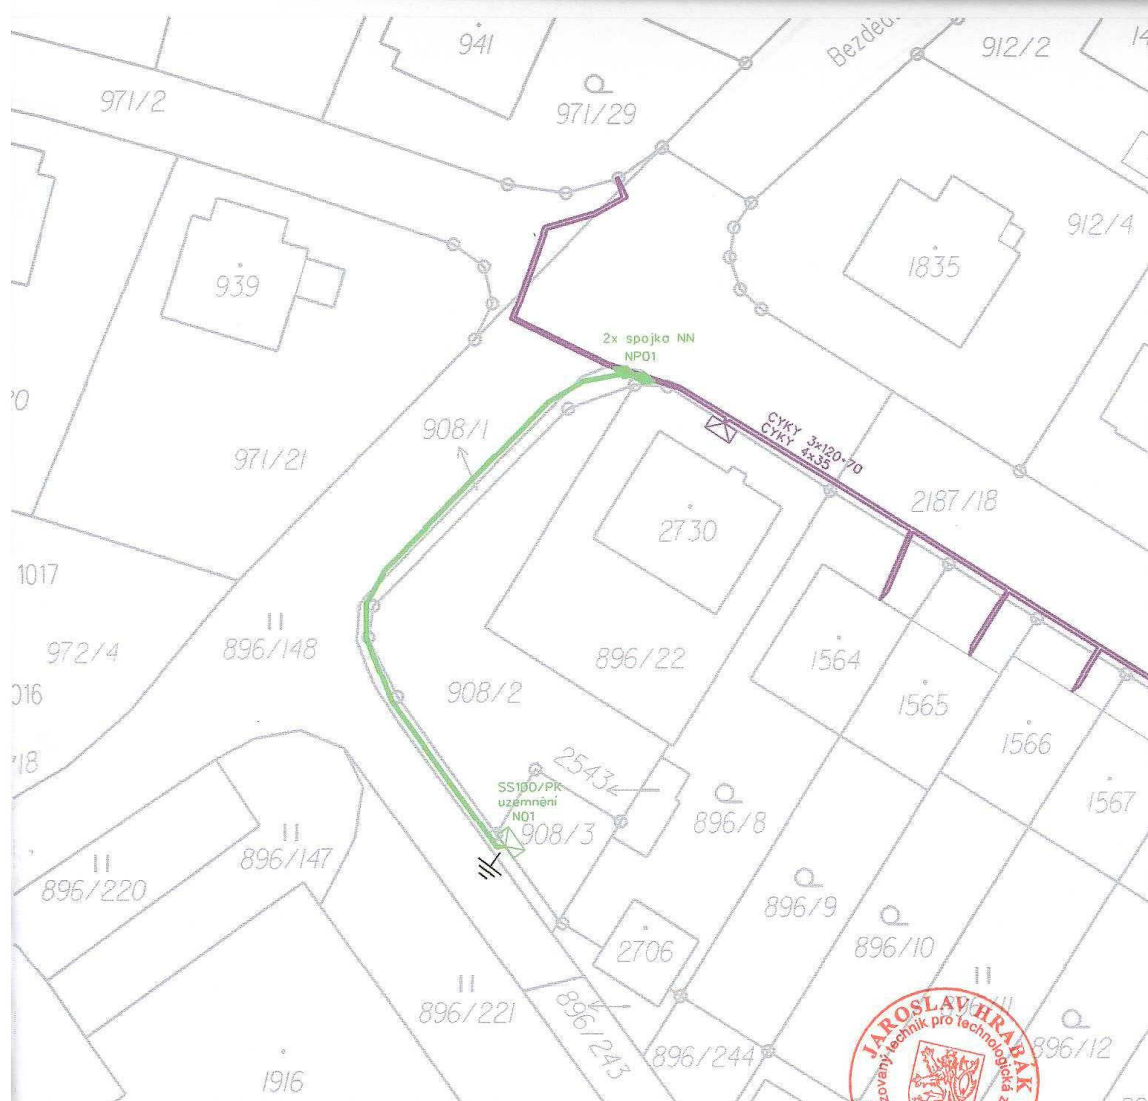

LEGENDA EL. VEDENÍ

— I-NAYY-J 4x50mm

NP01-NOI (2x62 m)

Proudová soustava : NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.

Vypracoval:	Jan Urválek	Zodp. projektant:	Jaroslav Hrabák	ELPROJEKT Písek s.r.o. projektování vedení VN a NN Nábřeží 1.máje 1935, 397 01 Písek tel.: 382 224 728 elprojekt.pisek@tiscali.cz	
Kreslil:	Jan Urválek	Rozpočtovatel:	Bc. Petr Hojný		
Místo stavby:	Blatná	Kraj:	Jihočeský		
Stavebník:	E.ON Česká republika, s.r.o. České Budějovice				
Název stavby:	Blatná - Hanzlík, dvougaráž, parc.č.908/3			Číslo stavby:	SB-5011-216
Obsah výkresu:				Název souboru:	NN.dgn
				Datum:	09/2011
				Formát:	A4
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1: 500	1